


## SYMMETRICAL POWER SUPPLY SOURCE D'ALIMENTATION SYMETRIQUE FUENTE de ALIMENTACION SIMETRICA $\pm 32$ V. DC FS-7

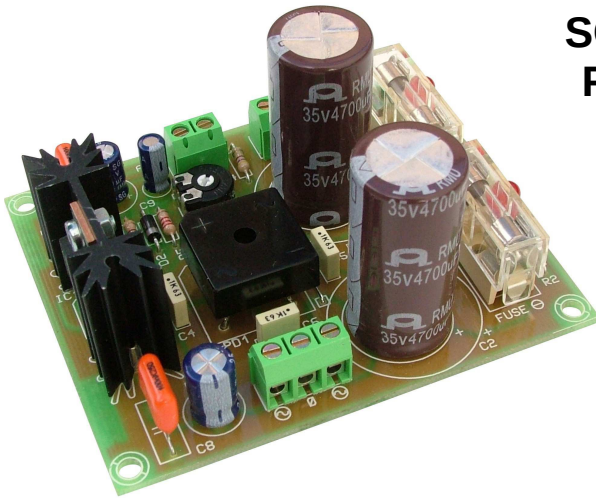

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

Input Voltage. ....	230. V. A.C.
Output Voltage. ....	$\pm 32$ V. D.C.
Maximum Output Constant Intensity. ....	2 A.
Output Voltage for previous. ....	18 V.(adjustable between 17 and 22 V.)
Maximum Output Intensity for previous. .	150 mA.
Protection against Short-circuit. ....	Fuse.
Transformer's Sizes. ....	75 x 70 x 65 mm.

Power supply stabilized symmetrical  $\pm 32$  V. Specially designed to operate simultaneously two stages E-7. Includes an adjustable output to supply power stages Leds and fuses.

**TRANSFORMER CONNECTION.** Observe the transformer, see that there are 5 terminals, two of them at the top and the remaining three on the bottom. The upper two, inscribed 0 and 230 correspond to the input of the power supply. The two lower, with the inscription 24, 0 and 24 are secondary outputs, which should be connected to the circuit input. Connect the two wires of the mains input (230 VAC) to the upper terminals with the inscription "0" and "230". Install a fuse and a switch to the protection and safety, as reflected in the CE standard.


Alimentation stabilisée symétrique  $\pm 32$  V. Spécialement conçu pour fonctionner simultanément deux étapes E-7. Comprend une sortie réglable pour alimenter les stades Leds et des fusibles.

**CONNECTIONS DU TRANSFORMATEUR.** Observer le transformateur, voir qu'il ya cinq bornes, deux d'entre eux dans la partie supérieure et les trois autres en bas. Les deux haut, inscrite 0 et 230 correspondent à l'entrée du bloc d'alimentation. Les deux bas, avec l'inscription 24, 0 et 24 sont des sorties secondaires, qui doivent être connectés à l'entrée du circuit. Connectez les deux fils de l'entrée du réseau (230 V) aux bornes supérieures avec l'inscription "0" et "230". Installez un fusible et un interrupteur pour la protection et la sécurité, comme en témoigne la norme CE.

Fuente de alimentación estabilizada y simétrica de  $\pm 32$  V. Especialmente ideada para alimentar simultáneamente dos etapas E-7. Incorpora salida ajustable para alimentación de previos, leds indicadores y fusibles de protección.

**CONEXIONADO DEL TRANSFORMADOR.** Observe el transformador, comprobará como posee 5 terminales agrupados dos de ellos en su parte superior y los tres restantes en la inferior. Los dos superiores, con la inscripción 0, y 230 corresponden a la entrada de la red eléctrica. Los dos inferiores, con la inscripción 24, 0 y 24 corresponden a las salidas del secundario, que deberán conectarse a la entrada del circuito. Conecte los dos cables de la entrada de la red, (230 V. C.A.), a los terminales superiores con la inscripción "0" y "230". Instale un fusible y un interruptor para la protección y seguridad, tal como refleja la norma CE.

### TRANSFORMER'S CONNECTION

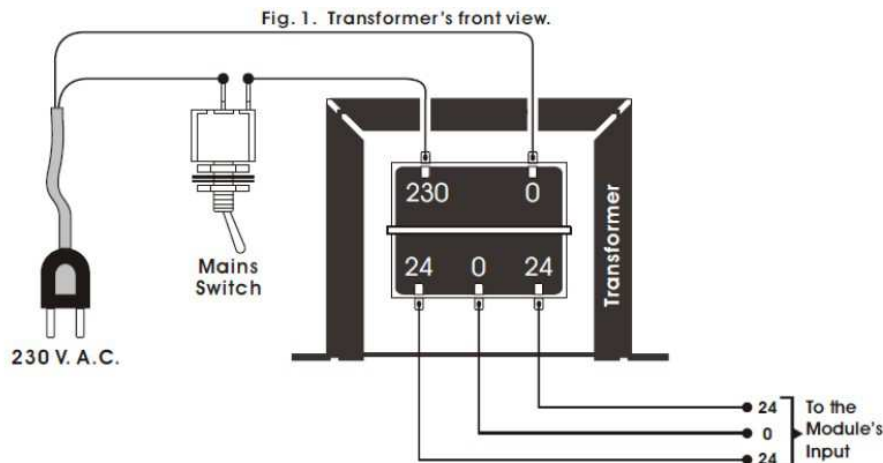

**MODULE WIRING.** Connexion to the three lower terminals of the transformer with the inscriptions "24", "0" and "24" to the input terminal to the circuit.

When this operation, switch the power. The LEDs will light circuit and the power supply output voltage.

**PREVIOUS OUTPUT.** It incorporates an output for the previous Cebek feed. Using built-in variable resistance in the circuit, adjust the tension with which to feed the previous.

**CONSIDERATIONS.** Each LED indicates the status of the positive output of 32 V, and the negative output of 32 V, respectively. If one of the two operate, check the fuses.

**Câblage du module.** Connexion pour les trois bornes inférieures du transformateur avec les inscriptions "24", "0" et "24" à la borne d'entrée du circuit.

Lors de cette opération, l'interrupteur d'alimentation. Les LED s'allume circuit et la tension de sortie de l'alimentation.

**Sortie précédente.** Il intègre une sortie pour le précédent Cebek alimentation. L'utilisation intégrée de la résistance variable dans le circuit, régler la tension avec laquelle pour nourrir la précédente.

**CONSIDERATIONS.** Chaque voyant indique l'état de la sortie positive de 32 V, et la sortie négative de 32 V, respectivement. Si l'un des deux fonctionnent, vérifier les fusibles.


**CONEXIONADO DEL MODULO.** Conexione los tres terminales inferiores del transformador con las inscripciones "24", "0" y "24" al borne de entrada al circuito .

Realizada esta operación, accione el interruptor de alimentación. Los leds del circuito se iluminarán y la fuente proporcionará tensión a la salida.

**SALIDA PARA PREVIOS.** Incorpora una salida para alimentar los previos Cebek. Mediante la resistencia variable incorporada en el circuito, ajuste la tensión con la que debe alimentar los previos.

**CONSIDERACIONES.** Cada led indica el estado de la salida positiva de 32 V, y de la salida negativa de 32 V, respectivamente. Si uno de los dos fallase compruebe los fusibles.

**GENERAL WIRING MAP**

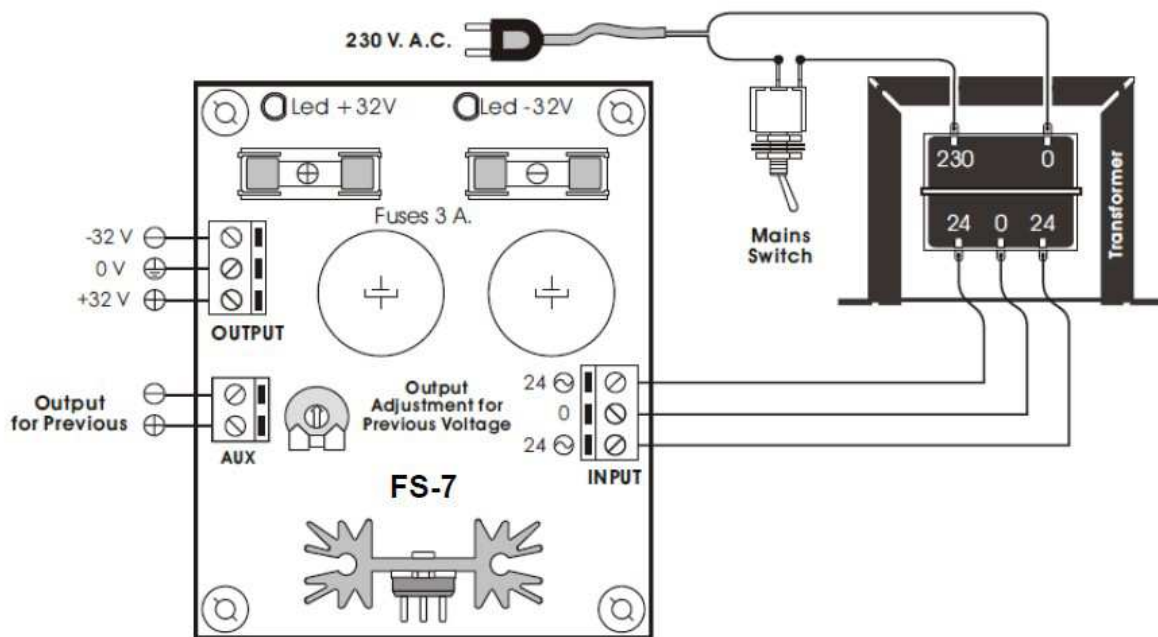

Cebek <sup>®</sup> is a registered trademark of the Fadisel group